

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Пермскому краю

614990г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел.: (342)222-44-23, ф. (342)212-42-52, e-mail: gu@ugps.perm.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Свердловскому району и п. Новые Ляды

1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми

(наименование органа государственного пожарного надзора)

614089, г. Пермь, ул. Балхашская, 135, телефон/факс 282-43-20, E-mail: 2ond@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 477/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу – Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная школа № 94» г. Перми

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора города Перми по пожарному надзору Устюгова Евгения Юрьевича № 477 от «22» июня 2018 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” в период с «03» июля 2018 по «27» июля 2018 проведена плановая проверка старшим инспектором отдела администрации муниципальной практики и дознания 1 ОНПР по городу Перми Ивановым Юрием Сергеевичем; инспектором надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Свердловскому району и поселку Новые Ляды 1 ОНПР по городу Перми старшим лейтенантом внутренней службы Лещётным Денисом Евгеньевичем, территории, здания, помещения Новые Ляды «СОШ № 94» г. Перми, расположенных по адресу: юридический адрес: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 89; адрес фактического осуществления деятельности: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 89

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора пожарного надзора, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с директором МАОУ «СОШ № 94» г. Перми Носковой Ириной Николаевной, заместителем директора по АХЧ МАОУ «СОШ № 94» г. Перми Чепкасовой Татьяной Анатольевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<p>г. Пермь, ул. Героев Хасана, 89</p> <p>На составные части автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (пульт контроля и управления, извещатели и другие составные части) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя истек срок службы (более 10 лет).</p>	<p>ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 п. 61; ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7.</p>	01.05.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290 «О Федеральном Государственном пожарном надзоре» Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменить (изменить) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения административной практики и дознания

1 ОНПР по городу Перми

старший лейтенант внутренней службы Иванов Юрий Сергеевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Инспектор отделения НПР г. Перми

по Свердловскому району и поселку Новые Ляды


1 ОНПР по городу Перми

старший лейтенант внутренней службы Лещётный Денис Евгеньевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Предписание для исполнения получил (а):

Директор МАОУ «СОШ № 94» г. Перми Носкова Ирина Николаевна
(должность, фамилия, инициалы)

«27» июля 2018

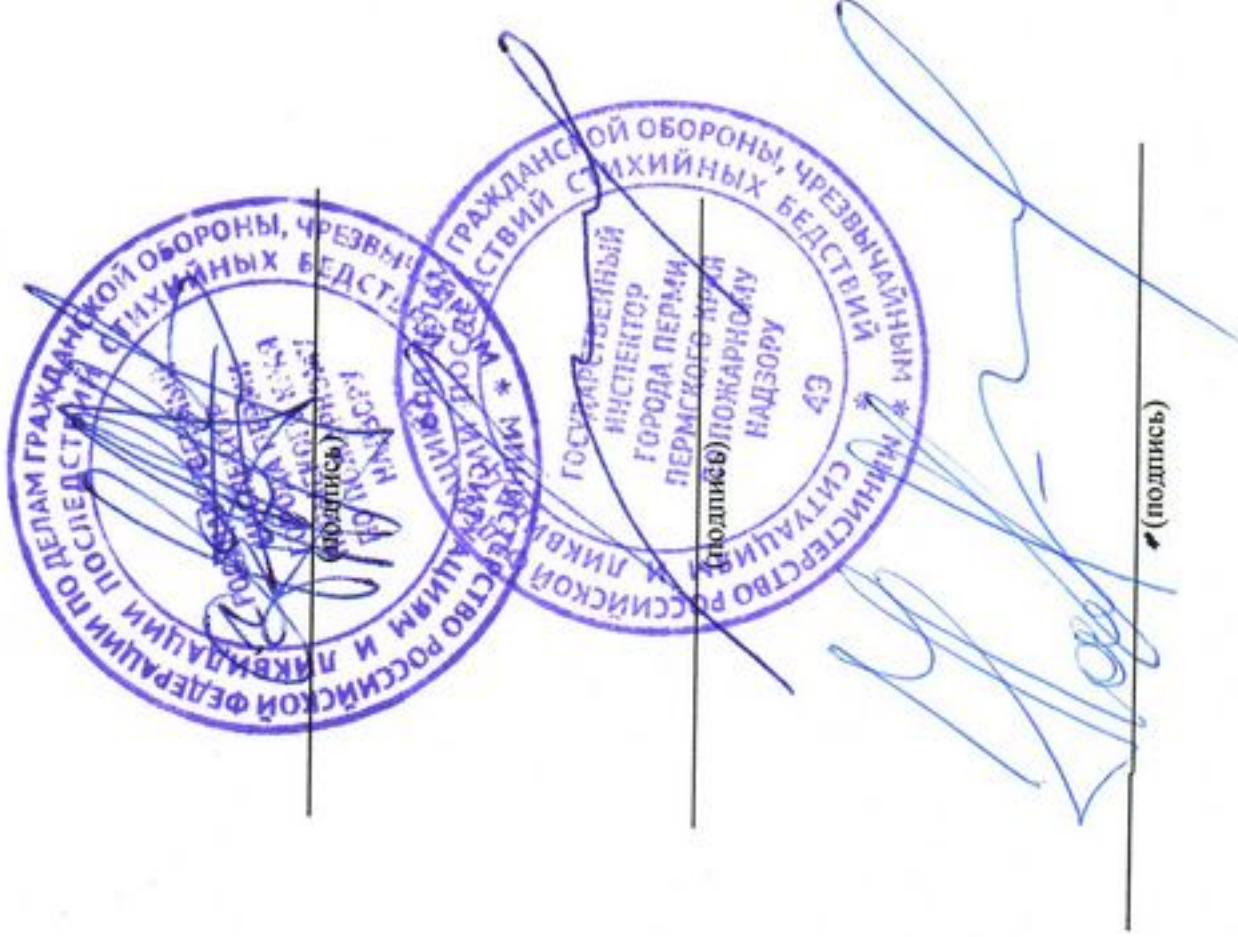

(подпись)